

阪神西宮駅前 みみ はな のど クリニック 御中

ACアシスト株式会社

〒134-0083

東京都江戸川区中葛西 3-36-11 9F



## 簡易陰圧装置 設置完了報告書 兼 陰圧室証明書

記

### ◆設置日


2021年11月4日

### ◆設置場所

阪神西宮駅前 みみ はな のど クリニック

〒662-0973 兵庫県西宮市田中町 5-2 西宮駅前メディカルビル 1階

### ◆設置・陰圧写真(立ち会い確認者 星野 哲朗 様)

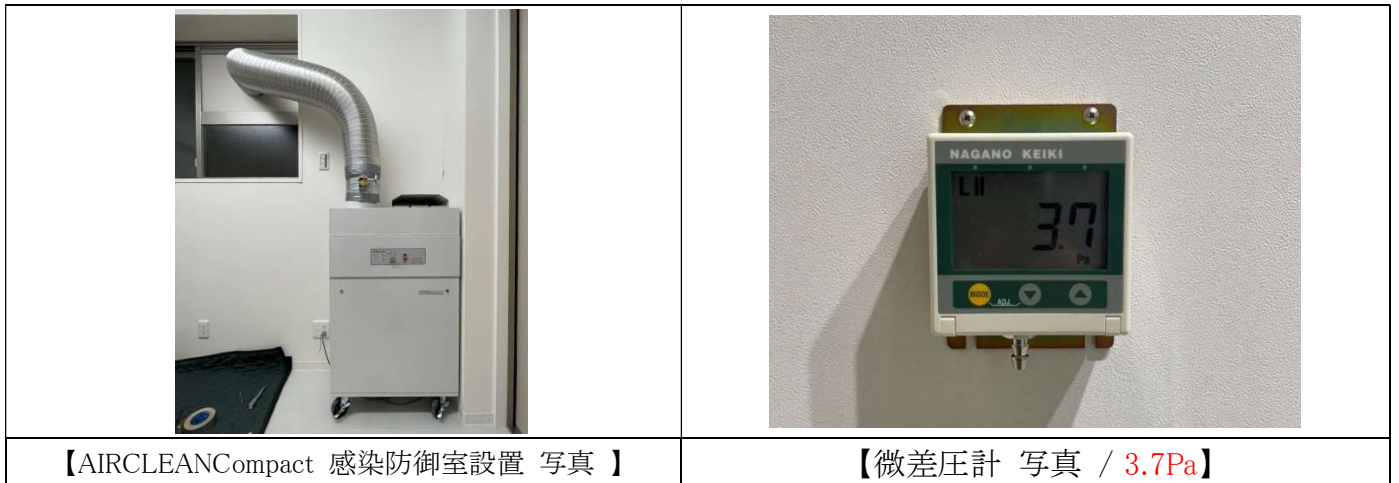

【AIRCLEAN Compact 感染防御室設置 写真】

【微差圧計 写真 / 3.7Pa】

◇コメント(2.5Pa の差圧(陰圧)が無い場合など)

⇒

### ◆換気回数

部屋の広さ	換気回数/h
60m <sup>3</sup> 以下	12 回以上

◇コメント(12 回以上/h の換気回数が無い場合など)

⇒

上記の結果、

感染防御室への簡易陰圧装置設置を報告し、(\*注)CDCガイドラインに準拠した陰圧室である事を証明する。

\* (注) ① 換気回数 12 回以上/h、② 2.5Pa 以上の陰圧の 2 点をクリアーした陰圧室で有る事

以上